



NORME D'APPLICATION
XP P 18-545 ARTICLE 10 EN 12620 ET EN 13139


MATÉRIAUX: GRAVIER ROULÉ 2/4 OPÉRATEUR: TECHNICIEN SITE
 INSTALLATION DE TRAITEMENT: SITE DE CABANES NATURE: CALCARI-SILICE ALLUVION
 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 07/04/2014 TEMPÉRATURE: 110 °
 DATE D'ESSAI: 07/04/2014 HUMIDITÉ: 0,06 %
 MÉTHODE D'ANALYSE: PAR TAMISAGE À SEC RÉALISÉ À: 9,05 HEURES

Poids Humide 886,5 Poids sec total 886 Différence 0,5 GRAMMES

| Tamis mm | Quantité gr. | % partiel | % Accumulée | | Limite Inférieure | Limite Supérieure |
|----------|--------------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | | Retenu | Passe | | |
| 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 31,500 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 25,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 20,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 16,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 12,500 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 10,000 | | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 8,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 6,300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 95,00 | 100,00 |
| 5,000 | 90,9 | 10,26 | 10,26 | 90 | 85,00 | 100,00 |
| 4,000 | 303,8 | 34,29 | 44,55 | 55 | 50,00 | 95,00 |
| 2,000 | 431,8 | 48,74 | 93,28 | 7 | 5,00 | 20,00 |
| 1,000 | 33,5 | 3,78 | 97,07 | 3 | 0,00 | 5,00 |
| 0,500 | 12,2 | 1,38 | 98,44 | 2 | 0,00 | 5,00 |
| 0,250 | 6,7 | 0,76 | 99,20 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 0,125 | 3,8 | 0,43 | 99,63 | 0 | 0,00 | 5,00 |
| 0,063 | 2,2 | 0,25 | 99,88 | 0,1 | 0,00 | 5,00 |
| 0,000 | 1,1 | 0,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL 886 % FINS 0,12

DIFFÉRENCE DE MASSE FINS ELIMINÉ 0,00 GRAMMES 0,00 %

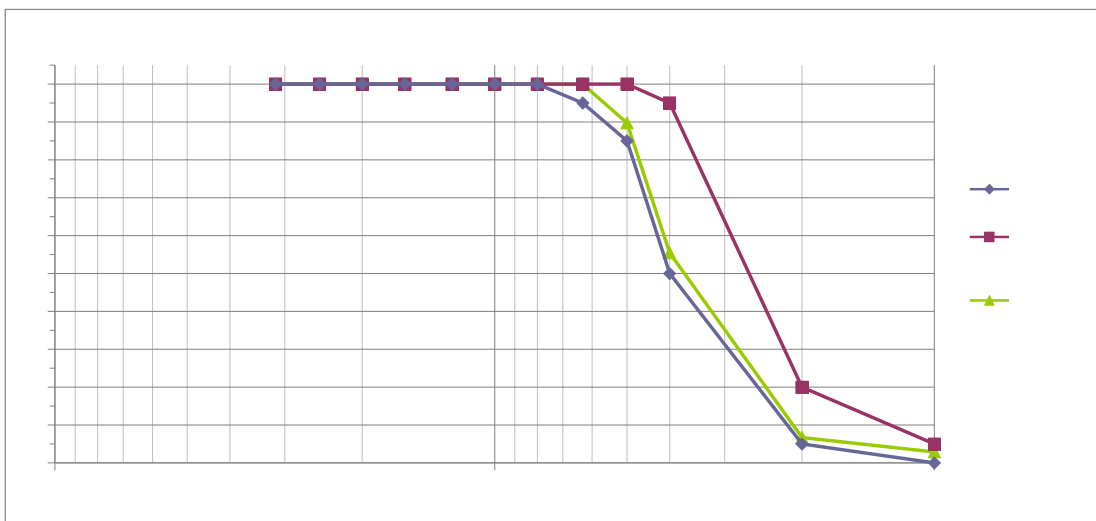

IMAGE



LE RESULTAT EST CONFORME