



NORME D'APPLICATION
XP P 18-545 ARTICLE 10 EN 12620 ET EN 13139


MATÉRIAUX: GRAVIER ROULÉ 4/8 OPÉRATEUR: TECHNICIEN SITE
 INSTALLATION DE TRAITEMENT: SITE DE CABANES NATURE: CALCARI-SILICE ALLUVION
 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 07/04/2014 TEMPÉRATURE: 110 °
 DATE D'ESSAI: 07/04/2014 HUMIDITÉ: 0,12 %
 MÉTHODE D'ANALYSE: PAR TAMISAGE À SEC RÉALISÉ À: 9,05 HEURES

Poids Humide 1042 Poids sec total 1040,7 Différence 1,3 GRAMMES

Tamis mm	Quantité gr.	% partiel	% Accumulée		Limite Inférieure	Limite Supérieure
			Retenu	Passe		
0,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
31,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
25,000	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
20,000	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
16,000	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
12,500	0,2	0,02	0,02	100	99,00	100,00
10,000	0	0,00	0,02	100	98,00	100,00
8,000	0,1	0,01	0,03	100	90,00	100,00
6,300	158,8	15,26	15,29	85	80,00	99,00
5,000	492,7	47,34	62,63	37	35,00	60,00
4,000	281,7	27,07	89,70	10	0,00	20,00
2,000	85,7	8,23	97,93	2	0,00	5,00
1,000	21,5	2,07	100,00	0	0,00	5,00
0,500	0	0,00	100,00	0	0,00	5,00
0,250	0	0,00	100,00	0	0,00	5,00
0,125	0	0,00	100,00	0	0,00	5,00
0,063	0	0,00	100,00	0,0	0,00	5,00
0,000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1040,7 % FINS 0,00

DIFFÉRENCE DE MASSE FINS ELIMINÉ 0,00 GRAMMES 0,00 %

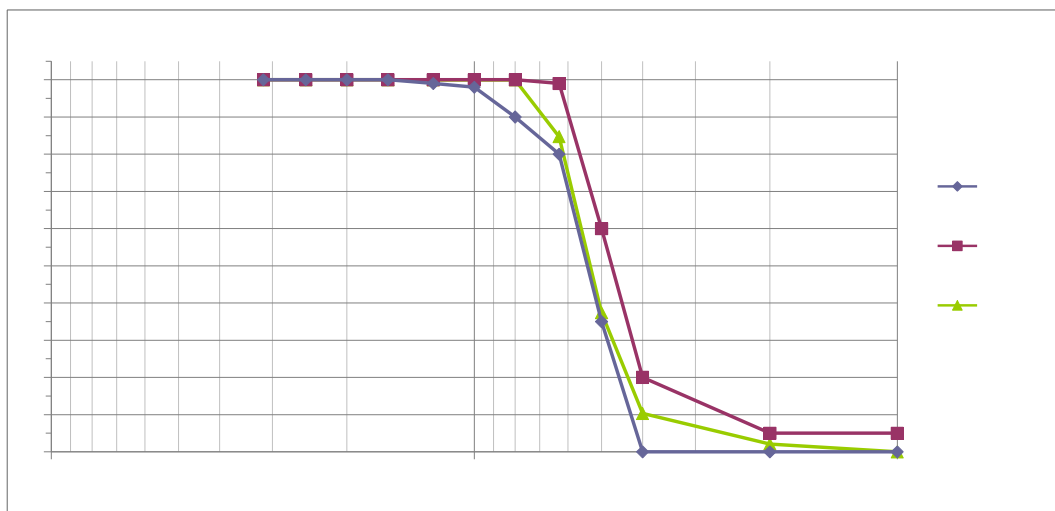

IMAGE



LE RESULTAT EST CONFORME.