



NORMA D' APLICACIÓ
UNE EN 933-1 Novembre 2006


MATÉRIAUX: SORRA RENTADA 0/2 OPÉRATEUR: ASSUN
 INSTALLATION DE TRAITEMENT: PLANTA CUFI NATURE: CINTA
 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 28/04/2014 TEMPÉRATURE: 102 °
 DATE D'ESSAI: 29/04/2014 HUMIDITÉ: 9,87 %
 MÉTHODE D'ANALYSE: TAMISAT VIA SECA RÉALISÉ À: 11:30

Poids Humide 998 Poids sec total 899,5 Différence 98,5 GRAMMES

Tamis mm	Quantité gr.	% partiel	% Accumulée		Limite Inférieure	Limite Supérieure
			Retenu	Passe		
0,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
31,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
25,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
20,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
16,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
12,500		0,00	0,00	100	100,00	100,00
10,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
8,000		0,00	0,00	100	100,00	100,00
6,300	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
5,000	0	0,00	0,00	100	100,00	100,00
4,000	4,1	0,46	0,46	100	95,00	100,00
2,000	96,8	10,76	11,22	89	85,00	99,00
1,000	282,1	31,36	42,58	57	38,00	78,00
0,500	227,8	25,33	67,90	32	19,00	54,00
0,250	156,9	17,44	85,35	15	0,00	35,00
0,125	89,7	9,97	95,32	5	0,00	15,00
0,063	32,4	3,60	98,92	1,1	0,00	6,00
0,000	8,8	0,98	99,90	0	0,00	5,00

TOTAL 898,6 % FINS 1,08

DIFFÉRENCE DE MASSE FINS ÉLIMINÉ 0,90 GRAMMES 0,10 %

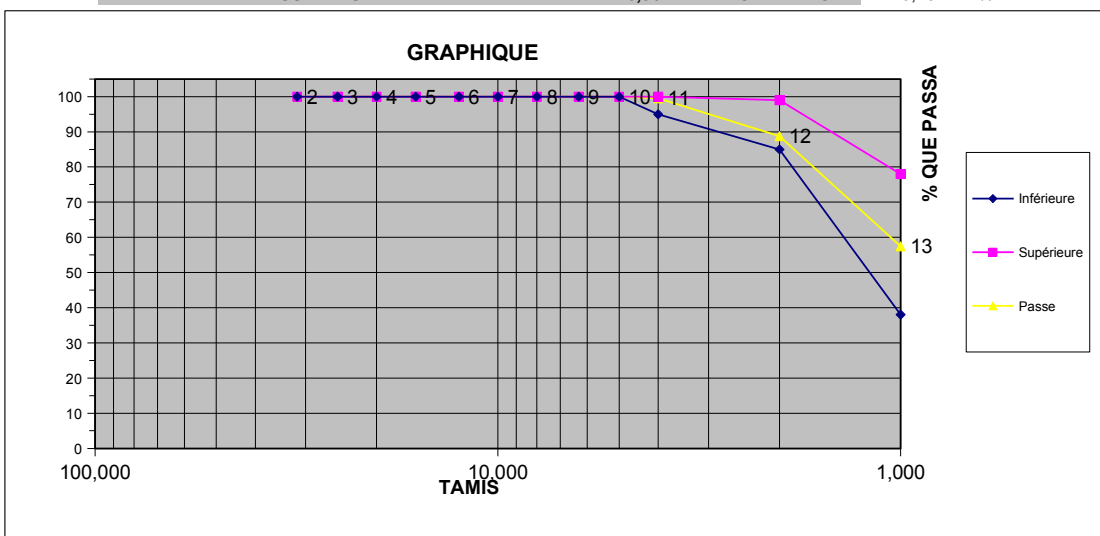

LE RESULTAT EST CONFORME

CONFORME



